

**UAB MAŠINŲ BANDYMO STOTIS**  
**MACHINE TESTING STATION, UAB**

Neries str. 4, Domeikava, LT- 54370 Kaunas District, Lithuania  
Tel/faks.: +37037477215 Email: [infovmbs@bandymai.lt](mailto:infovmbs@bandymai.lt).

**ENDORSED by**

Technical supervisor  
testing laboratory



Rimutis Dromantas

2020.04.07

**Refrigerated body SKO18/LZG-FP60 Cool**  
**Test report No. 81-2020**

Domeikava, Lithuania  
2020

1A pavyzdys

Parengta pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių  
Prepared in conformity with the provisions of the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP)

**Bandymo protokolas Nr. 81-2020**

Test report No

**1 dalis**

Section 1

**Transporto priemonės specifikacijos ( išskyrus cisternas skystiems maisto produktams vežti)**

Specifications of the equipment (equipment other than tanks for the carriage of liquid foodstuffs)

**Patvirtinta bandymo stotis:**

Approved testing station:

**Pavadinimas**

Name

MACHINE TESTING STATION, UAB

**Adresas**

Address

Neries str.4, Domeikava, LT-54370 Kaunas District, Lithuania

**Transporto priemonės tipas:**

Type of equipment:

**Markė**

Make

--<sup>1</sup>**Valstybinis numeris**

Registration number

--<sup>1</sup>**Identifikavimo Nr.**

Serial number

--<sup>1</sup>**Eksplotacijos pradžios data**

Date of first entry into service

--<sup>1</sup>**Taros svoris**

Tare

--<sup>1</sup>**Keliamoji galia**

Carrying capacity

--<sup>1</sup>

kg

**Kėbulas:**

Body:

**Markė ir tipas**

Make and type

SKO 18/LZG-

**Serijos Nr.**

Identification number

9017799

**Gamintojas**

Built by

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB / LITHUANIA

**Savininkas arba valdytojas**

Owned or operated by

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB / LITHUANIA

**Išgaliotas asmuo**

Submitted by

SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB / LITHUANIA

**Pagaminimo data**

Date of construction

2020.

**Pagrindiniai matmenys:****Išoriniai:**

Outside

**ilgis**

length

11,193 m,

width

2,6 m, aukštis

height

2,825 m

**Vidiniai:**

Inside

**ilgis**

length

11,06 m,

width

2,46 m, aukštis

height

2,55 m

**Bendras kėbulo grindų plotas**

Total floor area of body

27,2076 m<sup>2</sup>**Naudingas vidutinis kėbulo tūris**

Usable internal volume of body

69,38 m<sup>3</sup>**Bendras kėbulo sienelių vidinio paviršiaus plotas S<sub>i</sub>**Total inside surface area S<sub>i</sub> of body123,37 m<sup>2</sup>

**Bendras kėbulo sienelių išorinio paviršiaus plotas  $S_e$** 136,13 m<sup>2</sup>Total outside surface area  $S_e$  of body**Paviršiaus ploto vidurkis:**

$$S = \sqrt{S_i \cdot S_e}$$

129,59 m<sup>2</sup>

Mean surface area

**Kėbulo sienelių specifikacijos:**

Specifications of the body walls:

	Outside	Core	Inside	Total thickness
Top	0,4 mm Sts	144,2 mm ( PUR RG 63)	0,4 mm Sts	145mm
Side Wall	0,6 mm Sts	62,4 mm ( PUR RG 90)	2,0 mm GFK	65 mm
Front Wall	0,6 mm Sts	51,8 mm ( PUR RG 75)	0,6 mm Sts	53 mm
Double rear doors	0,6 mm Sts	78,8 mm ( PUR RG 75)	0,6 mm Sts	80 mm
Bottom	0,6 mm Sts	4,0mm plywood / 100mm STYROFOAM HD300/ 15mm plywood/3.4mm glue	3,0 mm ALU	126 mm

Sts-steel sheathing, PUR-polyurethane, HCFC-free, blowing agent-pentane RG-density in kg/ m<sup>3</sup>, ALU- Alu-sheathing**Kėbulo konstrukciniai ypatumai:**

Structural peculiarities of body:

kiekis ) durų  
number ) of doorsDouble rear doors;padėtis ) ventiliacinių angų  
positions ) of ventsRoof with recessed lamps for interior lighting;ir matmenys  
and dimensionsAdditional installation tubes: 1 unit in left side;Roof with with reinforcements for meat hanging system;Side walls with reinforcements for meat hanging system;Papildoma įranga  
AccessoriesTwo installation channels in the floor panel.K koeficientas  
K coefficient0,378 W/m<sup>2</sup>K



2A pavyzdys

2 dalis

Section 2

**Bendro transporto priemonių (išskyrus cisternas skystiems maisto produktams) šilumos perdavimo koeficiento išmatavimas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 2.1 punktą**

Measurement in accordance with ATP, Annex 1, Appendix 2, sub-section 2.1, of the overall coefficient of heat transfer of equipment other than tanks for liquid foodstuffs

**Tikrinimo metodas: vidinis šildymas**

Testing method: inside heating

**Transporto priemonės durų ir kitų angų uždarymo data ir laikas**2020-04-01 18:13

Date and time of closure of equipment's doors and other openings

**Vidurkiai, gauti po \_\_\_\_\_ 12:0 \_\_\_\_\_ valandų nuolatinio veikimo**

Averages obtained for \_\_\_\_\_ hours of continuous operation

**(nuo 2020-04-02 09:10**

(From

**iki**

a.m./p.m. to

**2020-04-02 21:10****)**

a.m./p.m.):

**(a) Kėbulo vidutinė išorės temperatūra:  $\theta_e = (T)$** 

Mean outside temperature of body:

6,94 °C ± 0,07K**(b) Kėbulo vidutinė vidaus temperatūra:**

Mean inside temperature of tank:

$$\theta_i = \frac{\sum S_{in} \cdot \theta_{in}}{\sum S_{in}}$$

32,24 °C ± 0,07K**(c) Gautas vidutinis temperatūrų skirtumas:  $\Delta \theta =$** 

Mean temperature difference achieved:

25,30 K**Didžiausias temperatūrų skirtumas:**

Maximum temperature spread:

**Kėbulo viduje**

Inside body

0,24 K**Kėbulo išorėje**

Outside body

0,40 K**Kėbulo sienelių vidutinė temperatūra**

Mean temperature of walls of body

$$\frac{\theta_e + \theta_i}{2}$$

19,59 °C**Bendra tikrinimo trukmė**

Total duration of test

26:57 h:min**Pastovaus veikimo trukmė**

Duration of continuous operation

12:0 h:min**Šilumos keitiklių sunaudota energija:  $W_1$** 

Power consumed in exchangers

1156 W**Ventiliatorių absorbuota energija:  $W_2$** 

Power absorbed by fans

82 W

**Bendras šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:**

Overall coefficient of heat transfer calculated by the formula:

$$K = \frac{W_1 + W_2}{S \times \Delta \theta_2}$$

$K =$  0,378 W/m<sup>2</sup> K

**Tikrinimo matavimų didžiausia paklaida**

Maximum error of measurement with test used

1,3 %

**Pastabos**


Remarks

According to the above test results, the equipment may be recognized by means

of a certificate in accordance with ATP annex 1, appendix 3, valid for a period of

not more than six years, with the distinguish mark IR .

However, this report shall be valid as a certificate of type approval within the meaning of ATP annex 1, appendix 1, paragraph 2 (a) only for a period of not more than six years, that is until 04/2026.

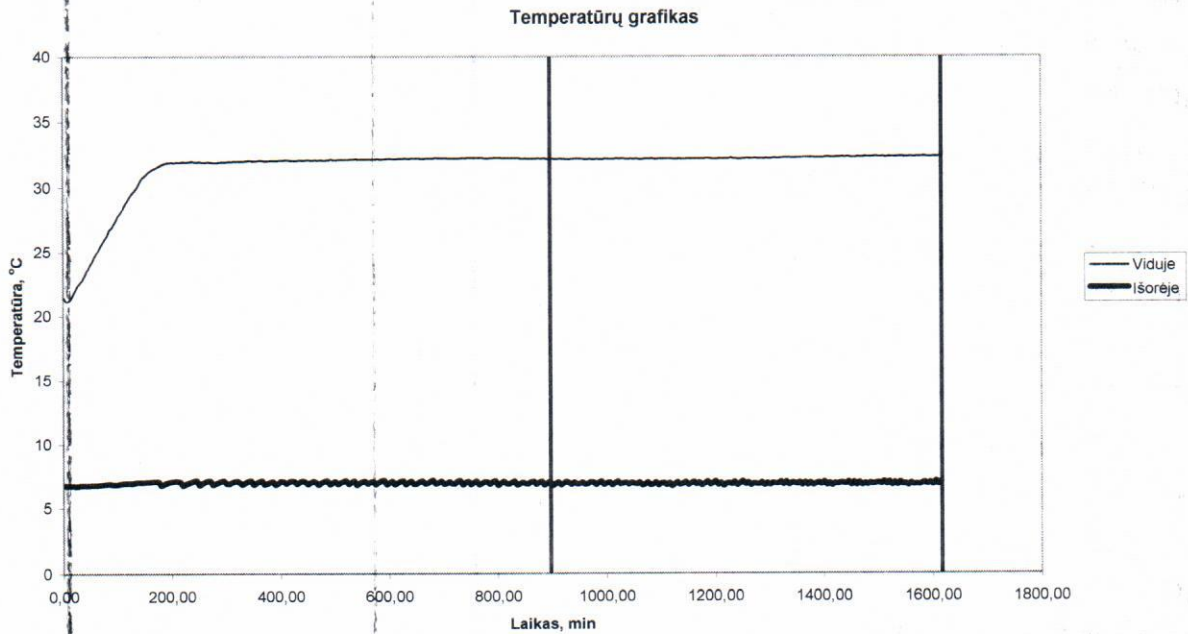

Sudarė:

Test engineer

Rimutis Dromantas

Done at:

Atsakingas asmuo

Data

2020.04.07

On

Testing Officer